

# Mounting Instruction

# EPIC - 595x595


## Bemærk:

- Montering af armatur og evt. servicering af LED komponenter, må kun udføres af en kvalificeret person.
- Under hele armatur installationsprocessen skal armaturet altid være i spændingsløs tilstand.
- Sikre dig altid at armaturet er i spændingsløs tilstand, før der åbnes for armaturet ved udførsel af service.
- Ikke-brugerudskiftelig lyskilde: Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person.
- " ESD følsom elektronik " undgå alt unødvendig berøring af LED paneler og LED drivere.
- Optiske linser samt andre former for optik, gitre og covers, skal altid være monteret når armaturet er i drift.
- Armaturer med DALI driver, skal være tilsluttet en god og aktiv jordforbindelse.


## Attention:

- Installation of Luminaire and servicing of LED Components, may only be performed by an qualified Person.
- During the complete Luminaire installation process, the Luminaire must always be without Power.
- Always Power off Luminaire before opening or accessing any Part of the Luminaire during Service routines.
- Non-user replaceable Lightsource: The Lightsource contained in this Luminaire shall only be replaced by the Manufacturer, or his Service agent or a similar qualified Person.
- " ESD sensitive components " avoid unnecessary touching LED Boards and LED Drivers.
- Optical Lenses, other forms of Optics and Grids, must always be mounted when Luminaire is in operation.
- Luminaire with DALI Driver must have an good active ground/earth Connection.

## 1.) DK - Afmontering af opalskærm. GB - Removing opalcover.

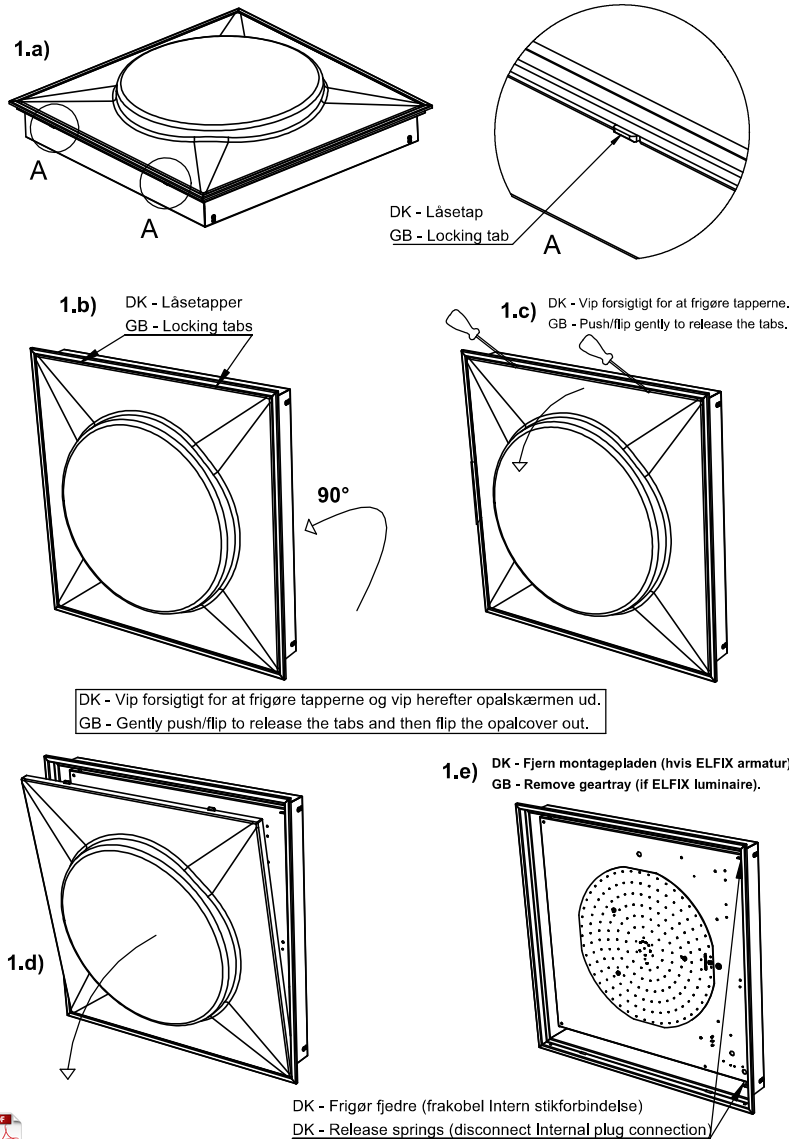

## 2.) DK - Montage og tilslutning i 600x600 (Synlig T - 15/24mm) loft. GB - Installation and connection in 600x600 (Visible T - 15/24mm) ceiling.

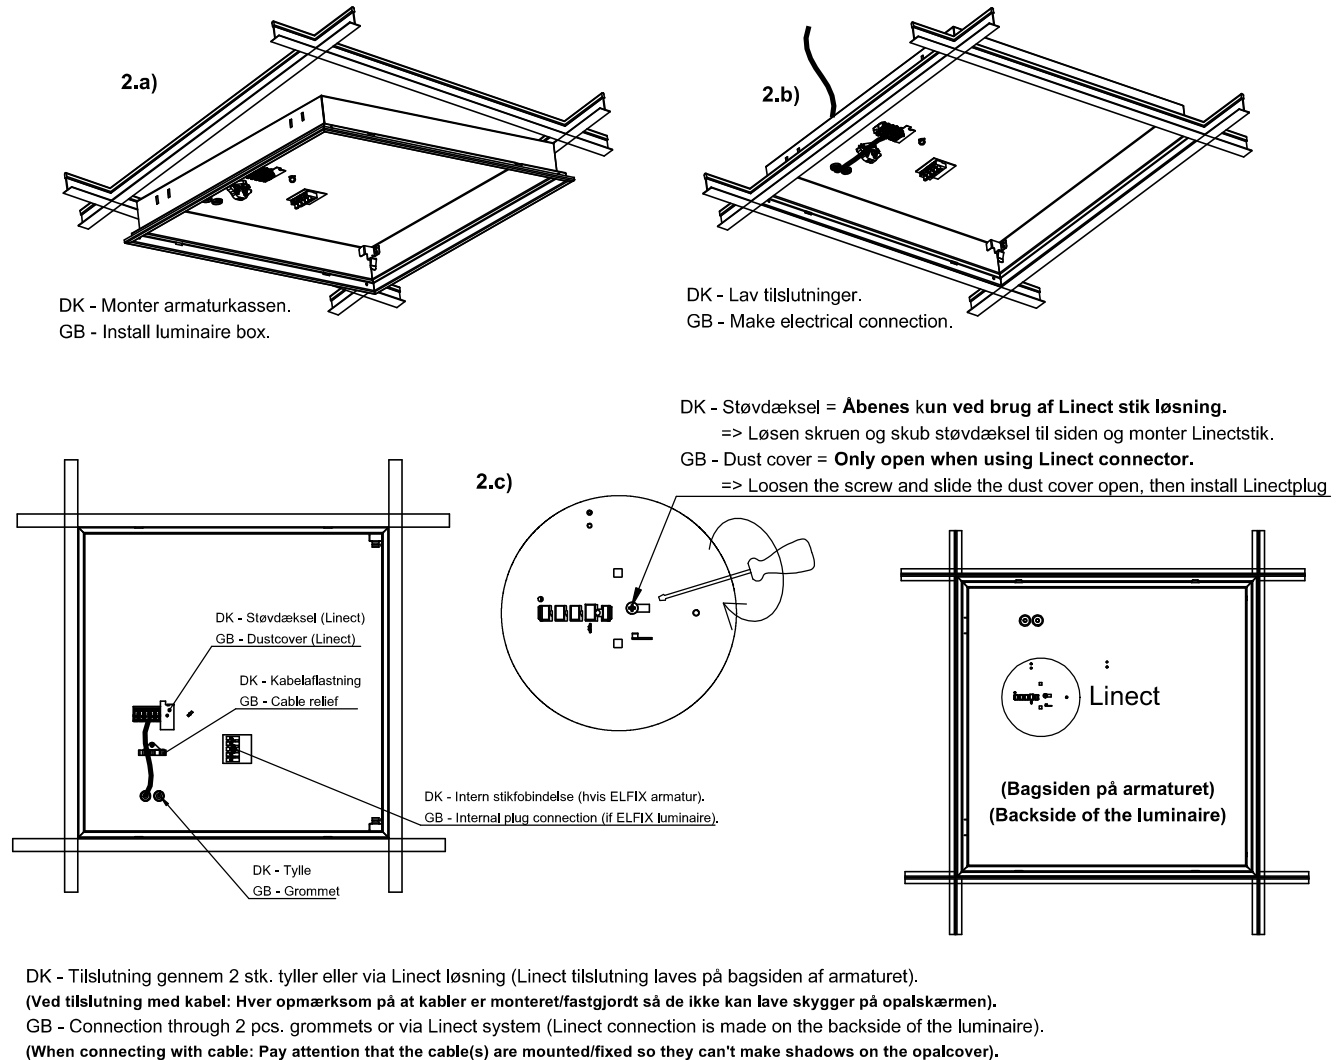

## Mounting Instruction

### Bemærk:

- Montering af armatur og evt. servicering af LED komponenter, må kun udføres af en kvalificeret person.
- Under hele armatur installationsprocessen skal armaturet altid være i spændingsløs tilstand.
- Sikre dig altid at armaturet er i spændingsløs tilstand, før der åbnes for armaturet ved udførsel af service.
- Ikke-brugerudskiftelig lyskilde: Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller af en tilsvarende kvalificeret person.
- " ESD følsom elektronik " undgå alt unødvendig berøring af LED paneler og LED drivere.
- Optiske linser samt andre former for optik, gitre og covers, skal altid være monteret når armaturet er i drift.
- Armaturer med DALI driver, skal være tilsluttet en god og aktiv jordforbindelse.



## EPIC - 595x595

2/2


### Attention:

- Installation of Luminaire and servicing of LED Components, may only be performed by an qualified Person.
- During the complete Luminaire installation process, the Luminaire must always be without Power.
- Always Power off Luminaire before opening or accessing any Part of the Luminaire during Service routines.
- Non-user replaceable Lightsource: The Lightsource contained in this Luminaire shall only be replaced by the Manufacturer, or his Service agent or a similar qualified Person.
- " ESD sensitive components " avoid unnecessary touching LED Boards and LED Drivers.
- Optical Lenses, other forms of Optics and Grids, must always be mounted when Luminaire is in operation.
- Luminaire with DALI Driver must have an good active ground/earth Connection.


- 3.) DK - Installation af montageplade (hvis ELFIX armatur), og montage af opalskærm.  
GB - Installation of geartray (if ELFIX luminaire), and installation of the opalcover.

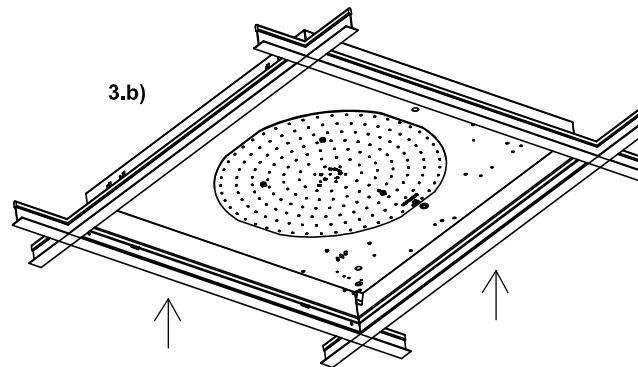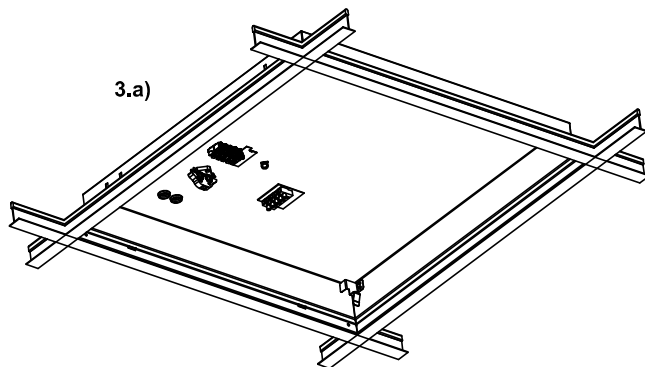



DK - Monter montagepladen (hvis ELFIX armatur). Husk at tilslutte intern stikforbindelse.  
GB - Install geartray (if ELFIX luminaire). Remember to connect Internal plug connection.

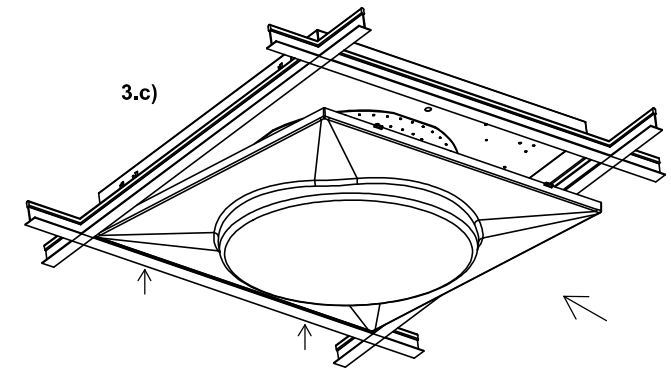

DK - Monter opalskærmen, begynd med at montere den på låsetapperne i den ene side.  
DK - Install the opalcover, begin by installing it on the locking tabs on one side.

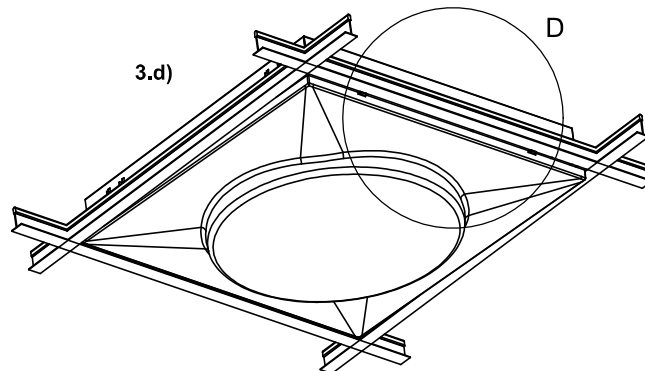

DK - Tryk forsigtig under tapperne med fingerne, så tapperne presses ind i armaturkassen og skub herefter opalskærmningen op på plads i armaturet.  
GB - Gently push beneath the tabs with your fingers so, that the tabs are pushed into the luminaire box and then push the opalcover up into place in the luminaire.

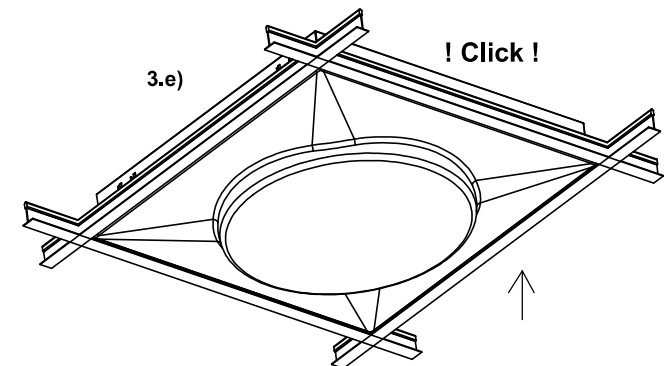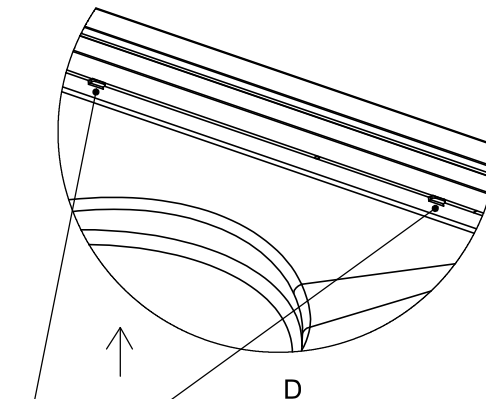

DK - Når opalskærmen er "klikket" sikkert på plads, er installationen afsluttet.  
GB - When the opalcover is "clicked" safely into place, the installation is done.