


Verso R 1300 U C5

Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m³/h	1500
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, l/s	417
Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	4,5/8,8
Maitinimas HE, V	3~400
Maitinimas HW, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,1
Maksimalus srovės stiprumas HW, A	4,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis E, mm²	5×1,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis W, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	352
Garso galia, L _{war} dBA	61
Garso slėgis, L _{PA} dBA, (3 m)	50
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	800×400×46
Tiekimo filtro klasė	ePM1 60 (F7)
Šalinamo filtro klasė	ePM10 50 (M5)
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	906×905×1355
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Priežiūros erdvė, mm	800
Masė, kg	203



Našumas

Verso R 1300 UH įrenginys su standartine komplektacija

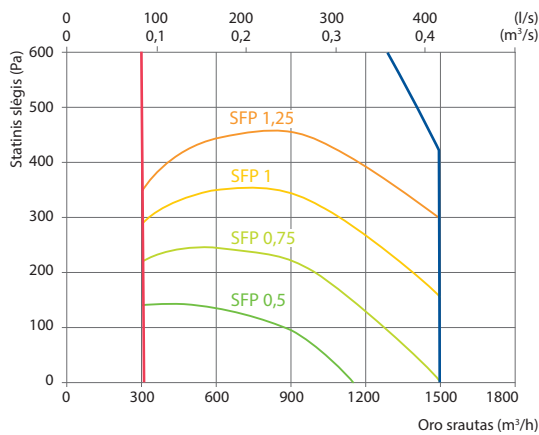

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	14,1	15,5	16,4	17,2	18,1	22,5	23,4	24,3

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Vandeninis/tiesioginio išgarinimo šildytuvai-aušintuvai (HCW/HCDX)


	Žiema		Vasara	
Vandens temperatūra į/iš, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensacijos/išgarinimo T, °C	–	–	45	45/5
Galios, kW	4,0	8,8	4,0	10,4
Maksimali galia, kW	10,3	9,7	7,9	12,9
Slėgio kritimas, kPa	1	8,5	–	–
Temperatūra prieš/už, °C	14,1 / 22	30 / 18	14,1 / 22	30 / 18
Prijungimas, " / mm	3/4		1/2 / 22	

Vasara: +30 °C / 50 %; HCW – 1350 m³/h


Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA AGS-315-100-1200-M
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vandeninis aušintuvas	DCW-1,2-8
2-eigis vožtuvas	VVP47.20-4.0+SSF161.05HF
Freoninis aušintuvas	DCF-1,2-8
Šalčio mašina ortakiniui DX aušintuvui	MOU-36HFN8a+KA8142
Šalčio mašina integruotam DX aušintuvui	MOU-36HFN8a+KA8142

Dešininis (R1)

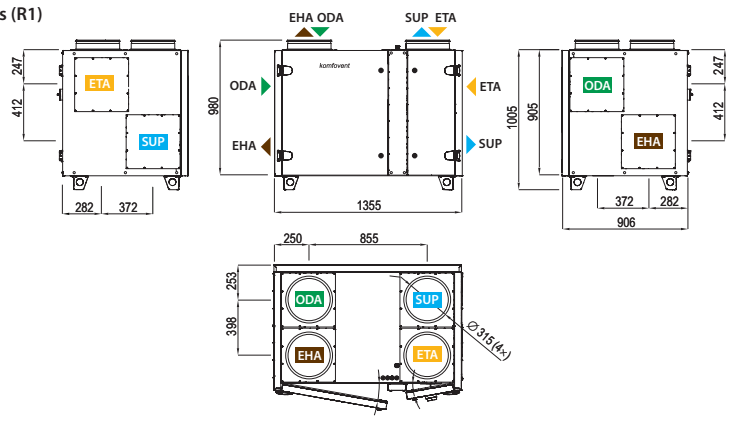

Kairinis (L1)

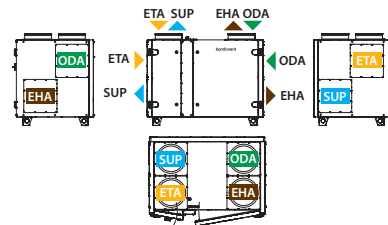

▶ ODA – iš lauko imamas oras

▶ SUP – į patalpą tiekiamas oras

▶ ETA – iš patalpų šalinamas oras

▶ EHA – į lauką išmetamas oras