

FSM-027W

EN Smoke alarm device / Manual
DECLARATION OF PERFORMANCE - DoP
www.smartwares.eu/dop and follow the instructions.

DE Rauchwarnmelder / Gebrauchsanweisung
LEISTUNGSKLÄRUNG - DoP
www.smartwares.eu/dop und folgen Sie den Anweisungen.

FR Détecteur de fumée / Mode d'emploi
DECLARATION DE PERFORMANCE - DoP
www.smartwares.eu/dop et suivez les instructions.

NL Rookmelder / Gebruiksaanwijzing
VERKLARING VAN PRESTATIES - DoP
www.smartwares.eu/dop en volg de aanwijzingen.

ES Dispositivo de alarma de humo / Manual
DECLARACION DE PRESTACIONES - DoP
Visite www.smartwares.eu/dop y siga las instrucciones.

PL Urządzenie alarmowe przeciw dymowi / Instrukcja
DEKLARACJA WYDAJNOŚCI - DoP
Odwiedź www.smartwares.eu/dop i postępuj zgodnie z instrukcjami.




1 Twist clockwise to close



2



3

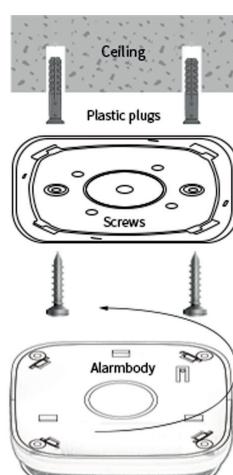

INTENDED USE: FIRE SAFETY
ESSENTIAL CHARACTERISTICS: PASSED
- Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire condition
- Operational reliability
- Tolerance to supply voltage
- Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance
- Durability of operational reliability, vibration resistance
- Durability of operational reliability, humidity resistance
- Durability of operational reliability, corrosion resistance
- Durability of operational reliability, electrical stability

CE 1008-CPR-MC 69266707 0001
FSM-116-010CPR
23

Tested according to:
EN14604:2005
EN14604:2005/AC:2008

Distributed by:
smartwares®
Europe
Swaardvenstraat 65
5048 AV Tilburg
The Netherlands
www.smartwares.eu

EN Instruction manual

GENERAL INFORMATION

Thank you for purchasing this smoke alarm device! Please read these instructions carefully before using the smoke alarm device. Retain this information in a safe and easily accessible place for future use and maintenance. If you have any questions or if you are looking for additional information about your smoke alarm device, please visit our website www.smartwares.eu/doc

- Make/model number:** FSM-027W
- Description:** Smoke alarm device based on the photocell principle, which means that the alarm monitors the air for smoke caused by fire. This apparatus contains a sealed lithium battery with a lifetime of 10 years.
- Function:** Smoke alarm device intended to alert the persons present near a fire/smoke, to give them time to react properly to the danger.
- Scope of application:** Smoke alarm device for buildings with residential function.

IMPORTANT:

- Caution:** The alarm is designed in order to detect smoke; it cannot prevent a fire!
- Caution:** The smoke alarm may not be painted or covered because this may cause loss of functionality.
- Caution:** Using a smoke alarm is part of your fire protection, just as fire extinguishers, emergency ladders, ropes, but also your choice in the use of building materials for renovation. Always ensure that there is an evacuation plan and discuss this with your children. Ensure that each room can be left without opening the door, e.g. by the window. If there is any question as to the cause of an alarm, it should be assumed that the alarm is due to an actual fire and the dwelling evacuated immediately.
- Warning:** Smoke alarm devices must be replaced no later than 10 years after initial activation. Fill out the activation date on the rating label on the product and mark the replacement date in your calendar.

INITIAL ACTIVATION

To activate the smoke alarm, take the back cover and twist it clockwise on the back of the smoke alarm (see image 1). The smoke alarm will beep once.

Testing the alarm:

It is important to test the alarm before and after mounting it, and on a monthly basis. Lithium batteries must be activated on a regular basis to prevent the battery from "falling asleep". To test the alarm:

- Press the [TEST/HUSH] button (see image 2). The red LED will flash and the device will emit 3 beeps twice. This confirms that the alarm is in good working condition.
- If the alarm signal does not sound after pressing the [TEST/HUSH] button, the smoke alarm is not working properly and the advice of Smartwares should be sought.

Note: Always test the alarm after opening and closing the device to ensure the alarm is in good working condition.

MOUNTING

Important:

Pay close attention to these siting recommendations below in order to guarantee optimal performance of your smoke alarm.

- WARNING:** To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the ceiling in accordance with the installation instructions.
- Smoke alarm devices should be installed in such a way that they can be reached unimpeded by the fire smoke so that fires can be detected reliably in the development phase.
- Requirements for smoke alarm devices vary from state to state and from region to region. Always check the relevant requirements in your area with your local authorities!

Where to mount a smoke alarm device?

- Centered at the ceiling of the room
- Max height: 6m
- Min 0.5 m distance to walls/ barriers:
- Small rooms with a width of <1m: Centered at the ceiling
- Corridors with a maximum width of 3m: Max.15m distance between 2 smoke alarms. Max. 7,5m between the front and smoke alarm devices at edges/crossings of corridors.
- Gallerie: If the length and width of the gallery are >2m and the gallery area is >16m², an additional smoke alarm will be required.
- In roof slopes: If >20°, minimal 0.5m and maximal 1m to roof top. If <20°, consider as flat ceiling. In partial roof slopes: if flat ceiling >1m width, consider as roof slope. If flat ceiling is >1m wide, consider as flat ceiling.
- Ceiling joists (or similar): If height <0.2m, installation at ceiling or on joist. If height >0.2m and separated area > 36m² => additional smoke alarm devices in between.

Where not to mount your smoke alarm device?

- Close to air conditioning/ventilation systems;
- Locations where the ventilation can be impeded items such curtains etc.;
- In rooms where temperature can reach below -10 ~ 55 °C.
- In damp spaces/kitchens/bathrooms, because steam can cause false alarms. Please visit our website for alarms that are suitable for usage in these rooms.
- Closer than 50 cm to light sources/electrical sources;
- Locations that are difficult to reach and impede the accessibility of the test/hush button, battery replacement, and maintenance.

Mounting the alarm

- To mount the smoke alarm, fix the base plate with the screws supplied and gently tighten the alarm onto the base plate (see image 3).
- Attach the alarm to the mounted base plate by aligning the pins on the alarm with the holes on the base plate and turning the alarm clockwise.
- After installing the smoke alarm always test its functionality by using the test button.

ALARM SILENCE / HUSH MODE

- To silence the alarm long-press the TEST/HUSH button. The alarm will be silenced for 9 minutes. If the smoke concentration is still above the alarming point, the smoke alarm will send out another alarm. Use repeatedly until the smoke has been cleared.
- Smoke alarms are designed to minimize nuisance alarms. Combustion particles from cooking may set off the alarm if the alarm is located close to the cooking area. Large quantities of combustible particles are generated from spills or when grilling/frying. Using the fan on a range hood that vents to the outside (non-recirculating type) will also help remove these combustible particles from the kitchen. The hush mode is extremely useful in a kitchen area or other areas prone to nuisance. The hush feature is to be used only when a known alarm condition, such as smoke from cooking activates the alarm. The smoke alarm is desensitized by pushing the test/hush button, if the smoke is not too dense, the alarm will silence to indicate that the alarm is in a temporarily desensitized condition. The smoke alarm will automatically reset after approximately 9 minutes. If particles of combustion are still present after this period, the alarm will sound again. The hush mode can be used repeatedly until the air has been cleared of the condition causing the alarm.

Caution: Before using the alarm silence (hush mode), identify the source of the smoke and make sure the situation is safe.

EMPTY BATTERY SIGNAL

When the battery is running low, the smoke alarm will indicate this with a repetitive beep and flash. This indicator sounds continually with intervals of 40 seconds for at least 30 days.

This smoke alarm is equipped with a non-replaceable battery. When this warning occurs, replace the device as soon as possible. We highly recommend you to replace the smoke alarm on a fixed date, to ensure timely replacement. Please register for free reminders at smartreminder.eu.

MAINTENANCE

Testing: We highly recommend you to test the functionality of your smoke alarm every month. Press the [TEST/HUSH] button. The red LED will flash and the device will emit 3 beeps twice. If the alarm signal does not sound after pressing the test/hush button, the smoke alarm device is not working properly and the advice of Smartwares should be sought.

Warning: Do not use an open flame to test your smoke alarm, this could damage the apparatus or ignite combustible materials and start a fire.

Cleaning: For optimal performance, the smoke alarm must be cleaned with a moist cloth once a month and vacuumed every six months. Do not touch the inside of the smoke alarm with the nozzle of the vacuum cleaner. Always test the functionality of the apparatus after cleaning by pressing the test/hush button. Please register for free reminders at smartreminder.eu

TROUBLE SHOOTING

- False alarm may be caused by: welding and cutting operations, soldering and other hot work, sawing and grinding, dust due to construction work or cleaning, water vapor, cooking fumes, extreme electromagnetic effects, temperature fluctuations, which lead to the condensation of the humidity in the smoke alarm.
- Dust is the most common cause of false alarms/falling alarm, therefore always clean the smoke alarm as described in paragraph 'maintenance' if you experience any issues. If this does not solve the problem, the advice of Smartwares should be sought.
- Smartwares can never be made liable for loss and/or damage of whatever nature, including incidental and/or consequential loss, arising from the fact that the signal from the smoke alarm did not sound during smoke or fire. Smartwares can never be made liable for loss and/or damage of whatever nature, including incidental and/or consequential loss, arising from the fact that the signal from the smoke alarm did not sound during smoke or fire.

TECHNICAL DATA

- Smoke sensor:** Optical
- Battery type:** CR123A, 3VDC
- Battery replaceable:** No
- Battery lifetime:** 10 year
- Lifetime device:** 10 years
- Operating temperature:** -10 ~ 55 °C
- Operating humidity:** ≤95% RH (no condensation)
- Alarm volume:** >85dB (A) at 3m
- Mounting type:** Ceiling
- Detection area:** Max 40m²
- Hush function:** Yes
- Installation in (LAV):** No

For indoor use only.
Please read manual before use, and store it carefully for future use and maintenance.

Condition	LED	Sound
Normal operation	Red LED flashes every 40 seconds	None
Testing	Red LED flashes rapidly	3 beeps x 2
Alarm	Red LED flashes rapidly	Beeps consecutively
Low Battery	Red LED flashes once every 40 seconds	Beeps once every 40 seconds
Device failure	Red LED flashes twice every 40 seconds	Beeps twice every 40 seconds

DE Instruction manual

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank für den Kauf dieses Rauchmelders! Lesen Sie vor der Benutzung des Rauchmelders bitte aufmerksam diese Betriebsanleitung. Bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke und die Instandhaltung an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort auf. Falls Sie Fragen haben oder weitere Informationen über den Rauchmelder benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.smartwares.eu/doc

- Marke/Modellnummer:** FSM-027W
- Beschreibung:** Rauchmelder, der auf dem Fotozellenprinzip basiert, das heißt, der Melder überwacht die Luft auf Rauch, der durch einen Brand entsteht. Dieses Gerät enthält eine versiegelte Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren.
- Funktion:** Der Rauchmelder soll Personen beim Auftreten von Brand-/Feuerrauch alarmieren und ausreichend Zeit geben, um angemessen auf die Gefahr zu reagieren.
- Anwendungsgebiet:** Rauchmelder für Wohngebäude.

WICHTIG:

Vorsicht: Das Gerät dient ausschließlich der Erkennung einer Rauchentwicklung und ist nicht geeignet, einen Brand zu verhindern!

Vorsicht: Rauchwarnmelder dürfen keinesfalls mit Farbe angestrichen oder auf irgendeine Art bedekt werden, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Vorsicht: Rauchwarnmelder sind genauso wie Feuerlöschergeräte, Feuerleitern, Rettungssäle bis hin zu den gewählten Baumaterialien als Bestandteil des jeweiligen Brandschutzkonzepts zu betrachten. Erarbeiten Sie einen geeigneten Evakuierungsplan und besprechen Sie diesen auch mit Ihren Kindern. Stellen Sie sicher, dass jeder Raum z.B. auch durch ein Fenster statt durch die Raumaufzüge verlassen werden kann. Auch wenn die Ursache für einen Alarm nicht unmittelbar ersichtlich ist: jeder Alarm warnt vor einer konkreten Gefahr durch Brand. Verlassen Sie im Alarmfall in jedem Fall das Gebäude.

Achtung: Rauchwarnmelder sind alle 10 Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Aktivierung zu ersetzen. Vermerken Sie das Datum der Aktivierung auf dem Typschild des Geräts und vermerken Sie den Zeitpunkt des fälligen Austauschs in Ihrem Kalender.

AKTIVIERUNG DES GERÄTS

Zum Aktivieren des Rauchmelders nehmen Sie die hintere Abdeckung auf der Rückseite des Rauchmelders und drehen sie im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung 1). Der Rauchmelder gibt einmal einen Signaltönen ab.

Testen des Rauchmelders

Es ist wichtig, den Rauchmelder vor und nach der Montage sowie monatlich zu testen. Lithiumbatterien müssen regelmäßig aktiviert werden, um ein „Einschlafen“ zu verhindern. So testen Sie den Rauchmelder:

- Drücken Sie die Taste [TEST/HUSH] (siehe Abbildung 2). Die rote LED blinkt und das Gerät gibt zweimal 3 Signaltöne ab. Das bestätigt, dass der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert.

• Falls nach dem Betätigen der Taste [TEST/HUSH] kein Alarmsignal ertönt, funktioniert der Rauchmelder nicht einwandfrei. Wenden Sie sich in diesem Fall an Smartwares.
Hinweis: Testen Sie den Rauchmelder immer nach dem Öffnen und Schließen des Geräts, um sicherzustellen, dass der Rauchmelder in gutem Zustand ist.

MONTAGE

Wichtig:

Beachten Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Montageempfehlungen, um ein optimales Leistungsverhalten des Melders zu gewährleisten.

- ACHTUNG:** Um Verletzungen vorzubeugen, muss das Gerät den Montageanweisungen entsprechend sicher an der Raumdecke befestigt werden.
- Rauchmelder sollten so montiert werden, dass etwaiger Rauch sie ungehindert erreichen und so ein Brand schon in der Entstehungsphase festgestellt werden kann.
- Rauchwarnmelder unterliegen den am Einsatzort geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Erfragen Sie die einschlägigen Vorschriften bei den örtlichen Behörden!

Wo sollten Rauchwarnmelder platziert werden?

- In der Deckenmitte
- Max. Höhe: 6m
- Mindestabstand 0,5 m zu Wänden/Hindernissen:
- Kleine Räume mit einer Breite von <1 m: In der Deckenmitte
- Flure mit einer Breite von maximal 3 m: Max. 1,5 m Abstand zwischen 2 Rauchmeldern. Max. 7,5 m zwischen Front und Rauchmelder an Ecken/Kreuzungen von Fluren.
- Galerien: Bei Galerien mit einer Länge und Breite von >2 m und einer Fläche von >16 m² ist ein zusätzlicher Rauchmelder erforderlich.
- Dachschrägen: Schrägen > 20°, mindestens 0,5 m / höchstens 1 m Abstand von der höchsten Punkt. Bei einer Schrägen von ≤ 20° gelten die Bestimmungen für Flachdächer. Flachdach mit Schrägen: Bei einem Breitanteil von ≤ 1 m des flachen Teils gelten die Bestimmungen für Dachschrägen.
- Deckenbalken (oder ähnliches): Höhe < 0,2 m, Montage an der Decke oder an einem Balken. Höhe > 0,2 m und abgetrennt Bereich > 36 m² => zusätzliche Rauchwarnmelder zwischen Deckenbalken.

Wo sollten Rauchwarnmelder nicht platziert werden?

- In der unmittelbaren Umgebung von Klimaanlagen oder Ventilatoren.
- Stellen Sie mit ungünstiger Luftzirkulation aufgrund von Hindernissen wie z.B. Vorhänge.
- In Räumen, in denen die Temperatur unter -10 ~ 55 °C liegen kann.
- In Feuchträumen/Küchen/Badezimmer. Dampfentwicklung kann Fehlalarme auslösen. Geeignete Geräte für die genannten Räumlichkeiten finden Sie auf unserer Homepage.
- In einem Abstand von weniger als 50 cm zu Lichtquellen/Stromquellen.
- Stellen, die schwer erreichbar

- Petites pièces d'une largeur inférieure à 1 m : centré au plafond
- Couloirs d'une largeur maximale de 3 m : distance maximale de 15 m entre deux détecteurs de fumée. Max. 7,5 m entre l'avant et les détecteurs de fumée en bordure/au croisement des couloirs.
- Galeries : si la longueur et la largeur de la galerie sont supérieures à 2 m et que la surface de la galerie est supérieure à 16 m², un détecteur de fumée supplémentaire sera nécessaire.
- Pour les toits en pente : Si >20°, minimum 0,5m et maximum 1m au sommet du toit. Si <20°, considérez comme un toit plat. Pour les toits partiellement pentus : si toit plat ≤1m de large, considérez comme un toit en pente. Si toit plat >1m de large, considérez comme un toit plat.
- Solives de plafond (ou similaires) : Si hauteur ≤0,2m, installation au plafond ou sur la solive. Si hauteur >0,2m et zone séparée>36m² => un détecteur de fumée additionnel entre les deux.

Où ne pas monter un détecteur de fumée ?

- À proximité des systèmes de climatisation /ventilation ;
- Emplacements où la ventilation peut être affectée, ainsi les rideaux, etc.;
- Dans les pièces où la température peut être inférieure à -10 ~ 55 °C.
- Espaces humides /cuisines /salles de bains car la vapeur peut provoquer de fausses alertes. Veuillez visiter notre site Web pour découvrir les détecteurs adaptés à un usage dans ces pièces ;
- À moins de 50 cm des sources lumineuses /électriques ;
- Emplacements difficiles d'accès qui ne permettent pas d'accéder facilement au bouton [TEST/HUSH] ou de remplacer la pile et assurer l'entretien.

Montage du détecteur

- Pour monter le détecteur de fumée, fixez la plaque de base avec les vis fournies et serrez doucement l'alarme sur la plaque de base (voir image 3).
- Fixez l'alarme sur le socle monté en alignant les tiges de l'alarme avec les trous de scie et en tournant l'alarme dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Après avoir installé le détecteur de fumée, testez toujours son fonctionnement à l'aide du bouton de test.

ARRÊT DE L'ALARME / MODE SILENCE

- Pour arrêter l'alarme, appuyez longuement sur le bouton TEST/SILENCE. L'alarme est coupée pendant 9 minutes. Si la concentration de fumée est toujours supérieure au seuil d'alarme, le détecteur de fumée émet une nouvelle alarme. L'opération est répétée jusqu'à dissipation des fumées.
- Les détecteurs de fumée sont conçus pour minimiser les alertes intempestives. Les particules combustibles provenant de la cuisson peuvent déclencher l'alarme si celle-ci est située à proximité de la zone de cuisson. Des quantités importantes de particules combustibles sont générées par les écoulements ou par les grillades / la friture. L'utilisation de la houille de cuisine dont les gaz sont évacués vers l'extérieur (type sans recyclage) permet également d'éliminer ces particules combustibles de la cuisine. Le mode silence est extrêmement utile dans une cuisine ou dans d'autres zones sujettes aux nuisances. La fonction silence ne doit être utilisée que si une situation d'alarme connue, comme des fumées de cuisson, déclenche l'alarme. Le détecteur de fumée est désactivé en appuyant sur le bouton test/silence. Si la fumée n'est pas trop dense, l'alarme passe en mode silence pour indiquer qu'elle est temporairement désactivée. Le détecteur de fumée se réinitialise automatiquement après environ 9 minutes. Si des particules combustibles sont encore présentes après ce délai, l'alarme se déclenche à nouveau. Le mode silence peut être utilisé de manière répétée jusqu'à ce que les fumées présentes dans l'air se soient dissipées.

Attention : Avant d'utiliser le mode silence de l'alarme, identifiez la source de fumée et assurez-vous que la situation n'est pas dangereuse.

SIGNAL DE PILE VIDÉE

Si la batterie est faible, le détecteur de fumée l'indique par un bip répété et clignote. Cet indicateur retient continuellement à des intervalles de 40 secondes pendant au moins 30 jours.

Ce détecteur de fumée est équipé d'une batterie non remplaçable. Lorsque cet avertissement survient, remplacez l'appareil dès que possible.

Nous vous recommandons vivement de remplacer le détecteur de fumée à une date fixe, afin de garantir un remplacement en temps voulu. Veuillez vous enrégistrer à des rappels gratuits sur smartreminder.eu.

ENTRETIEN

- Test : Nous vous recommandons vivement de tester le bon fonctionnement de votre détecteur de fumée tous les mois. Appuyez sur le bouton [TEST/HUSH] (TEST/SILENCEUX). La LED rouge se met à clignoter et l'appareil émet 2 fois 3 bips. Si le signal d'alarme ne retentit pas après avoir appuyé sur le bouton [TEST/HUSH], le détecteur de fumée ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, contactez Smartwares pour demander conseil.

Avertissement : Utilisez pas de flamme nue pour tester votre détecteur de fumée, cela pourrait endommager l'appareil ou enflammer des matériaux combustibles et déclencher un incendie.

Nettoyage : Pour des performances optimales, le détecteur de fumée doit être nettoyé avec un chiffon humide une fois par mois et passé à l'aspirateur tous les six mois. Ne touchez pas l'intérieur du détecteur de fumée avec l'embout de l'aspirateur. Testez toujours le fonctionnement de l'appareil après le nettoyage en appuyant sur le bouton test/hush (silence). Veuillez vous inscrire pour recevoir des rappels gratuits sur smartreminder.eu

DÉPANNAGE

- Les fausses alertes peuvent être causées par : opérations de soudure et de coupe, soudure et autre travaux à chaud, sciage et mortier, poussière de construction ou de nettoyage, vapeur d'eau, fumées de cuisson, effets électromagnétiques extrêmes, fluctuations de température, entraînant la condensation de l'humidité dans le détecteur de fumée.
- La poussière est la cause la plus fréquente de fausses alertes ou d'alertes défaillantes, c'est pourquoi il faut toujours nettoyer le détecteur de fumée comme décrit au paragraphe « maintenance » si vous rencontrez des problèmes. Si cela ne résout pas le problème, il convient de demander l'aide à Smartwares.
- Smartwares ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou de tout dommage de quelque nature que ce soit, y compris les pertes accidentelles et/ou consécutives résultant du fait que l'alarme du détecteur de fumée n'a pas été tenue en cas de fumée ou d'incendie. Smartwares ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou de tout dommage de quelque nature que ce soit, y compris les pertes accidentelles et/ou consécutives résultant du fait que l'alarme du détecteur de fumée n'a pas été tenue en cas de fumée ou d'incendie.

DONNÉES TECHNIQUES

- Détecteur de fumée : Optique
- Type de pile : CR123A, 3V DC
- Pile remplaçable : Non
- Durée de vie de la batterie : 10 ans
- Durée de vie de l'appareil : 10 ans
- Température de fonctionnement : -10 ~ 55 °C
- Humidité de fonctionnement : ≤ 95% RH (pas de condensation)
- Volume de l'alarme : > 85 dB (A) à 3 m
- Type de montage : Plafond
- Zone de détection : Max 40 m²
- Mode silencieux : Oui
- Installation embarquée (ludospace) : Non

Usage intérieur uniquement.
Veuillez lire le manuel avant usage et le ranger soigneusement pour son usage ultérieur et la maintenance.

État	LED	Son
Fonctionnement normal	La LED rouge clignote toutes les 40 secondes	Aucun
Test	La LED rouge clignote rapidement	3 bips x2
Alarme	La LED rouge clignote rapidement	Bips consécutifs
Batterie faible	La LED rouge clignote une fois toutes les 40 secondes	Bipe une fois toutes les 40 secondes
Panne de l'appareil	La LED rouge clignote deux fois toutes les 40 secondes	Bipe deux fois toutes les 40 secondes

NL Instruction manual

ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt voor de aankoop van deze rookmelder. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de rookmelder gaat gebruiken. Bewaar deze informatie op een veilige en eenvoudig toegankelijke locatie voor toekomstig gebruik en onderhoud. Als u vragen hebt of aanvullende informatie zoekt over uw rookmelder, bezoekt u onze website www.smartwares.eu/doc

Merk/modelnummer: FSM-027W

Omschrijving: Rookmelder gebaseerd op het fotocelprincipe, wat betekent dat het alarm de lucht controleert op rook veroorzaakt door brand. Dit apparaat bevat een verzeegde lithiumbatterij met een levensduur van 10 jaar.

Functie: Rookmelder die bedoeld is om personen in de buurt van brand/ rookontwikkeling te waarschuwen, zodat ze tijdig kunnen reageren op de gevaarlijke situatie.

Toepassingsbereik: Rookmelder voor gebouwen met een woonbestemming.

BELANGRIJK:

- Voorzichtige:** De melder is bedoeld voor het detecteren van rook; de melder kan een brand dus niet voorkomen!
- Voorzichtige:** De rookmelder mag niet worden overgeschilderd of bedekt. Dit kan de werking verminderen.
- Voorzichtige:** Gebruik van een rookmelder is een onderdeel van uw bescherming tegen brand, net zoals brandblussers, noodladders, touwen, maar ook uw keuze van voor renovatie gebouwde bouwmateriaal. Zorg dat elke kamer kan worden verlaten zonder de deur te openen, bijvoorbeeld via het raam. Ga als de oorzaak van een alarm niet duidelijk is ervan uit dat de melding het gevolg is van een werkelijke brand en verlaat onmiddellijk de woning.

Waarschuwing: Vervang rookmelders uiterlijk 10 jaar na de eerste activering. Vul de activeringsdatum op de typeplaat op het product in en noteer de vervangingsdatum in uw agenda.

ERSTE ACTIVERING

Om de rookmelder te activeren, neem je het deksel aan de achterkant en draai je het met de klok mee aan de achterkant van de rookmelder (zie afbeelding 1). De rookmelder piept één keer.

De melder testen

Het is belangrijk om de melder voor en na de montage te testen en daarna maandelijks. Lithiumbatterijen moeten regelmatig worden geactiveerd om te voorkomen dat de batterij 'in slaap valt'. Het alarm testen:

• Druk op de knop [TEST/HUSH] (zie afbeelding 2). De rode led knippert en het apparaat geeft tweemaal 3 pieptonen. Dit bevestigt dat de melder in goede staat is.

• Als het alarmsignaal niet klinkt nadat u op de knop [TEST/HUSH] (TESTEN/DEMPEN) hebt gedrukt, werk de rookmelder niet naar buiten en moet u contact opnemen met Smartwares.

Opmerking: test het alarm altijd na het openen en sluiten van het apparaat om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

MONTAGE

Belangrijk:

Houd u aan de onderstaande aanbevelingen voor de plaatsing om een optimale werking van de rookmelder te waarborgen.

- WAARSCHUWING:** Bevestig om letsel te voorkomen dit toestel stevig aan het plafond volgens de installatie-instructies.
- Rookmelders moeten zo worden geplaatst dat eventuele rook ze ongehinderd kan bereiken. Zoogt u er voor dat een brand al in de ontwikkelingsfase kan worden gedetecteerd.
- Eisen voor rookmelders variëren per staat en per regio. Controleer altijd de betreffende eisen voor uw gebied bij de lokale instanties!

Waar moet een rookmelder worden gemonteerd?

- In het midden van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Kleine ruimten van minder dan 1 meter breed: in het midden van het plafond
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m² => extra rookmelder ertussen.

- Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?**
- In de buurten van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m² => extra rookmelder ertussen.

Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?

- In de buurten van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m² => extra rookmelder ertussen.

Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?

- In de buurten van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m² => extra rookmelder ertussen.

Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?

- In de buurten van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m² => extra rookmelder ertussen.

Waar mag een rookmelder niet worden gemonteerd?

- In de buurten van het plafond van een ruimte
- Max. hoogte: 6 m
- Min. 0,5 m afstand tot wanden / afsluitingen:
- Gangen met een maximale breedte van 3 meter: maximaal 15 meter afstand tussen 2 rookmelders. Maximaal 7,5 meter afstand tot de voorzijde van rookmelders bij randen/kruisingen op gangen.
- Galerijen: als de lengte en breedte van de galerij meer dan 2 meter is en het oppervlak van de galerij meer dan 16 m² is, is een extra rookmelder vereist.
- Onder schuin daken: Als >20°, minimaal 0,5 m en maximaal 1 tot de top van het dak. Als <20°, hetzelfde als bij een vlak plafond. Bij gedetecteerd schuin daken: bij vlak plafond 1 m breed, hetzelfde als bij een schuin dak. Bij vlak plafond > 1 m breed, hetzelfde als bij vlak plafond.
- Plafond met balken (of vergelijkbaar): Bij hoogte ≤ 0,2 m, installatie op plafond of op balk. Bij hoogte > 0,2 m en afgesloten ruimte > 36 m<