


JOS

FLX M -kotelo sisäkkeellä lisävarusteita varten Sentrion S4:lle.

ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO

Ohje nro:350-263 \$ {/d:artikkeli [1]/@xml:lang} \$

TUOTEKUVA

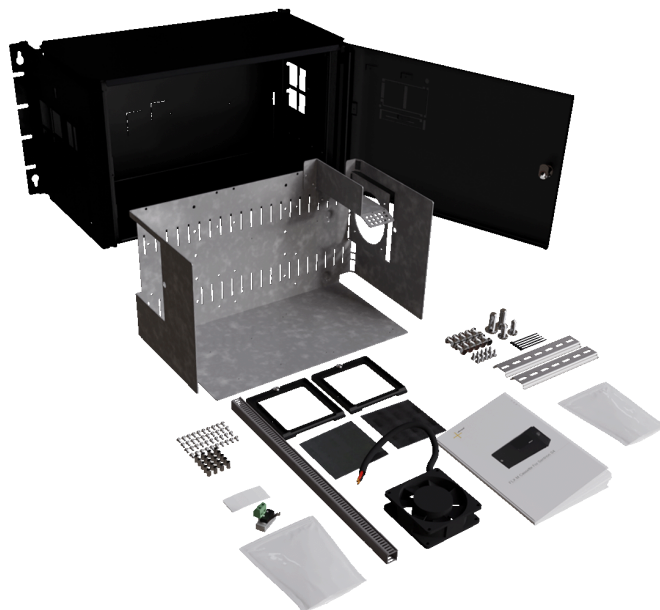


NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

MITÄ SEN MUKANA TULEE?

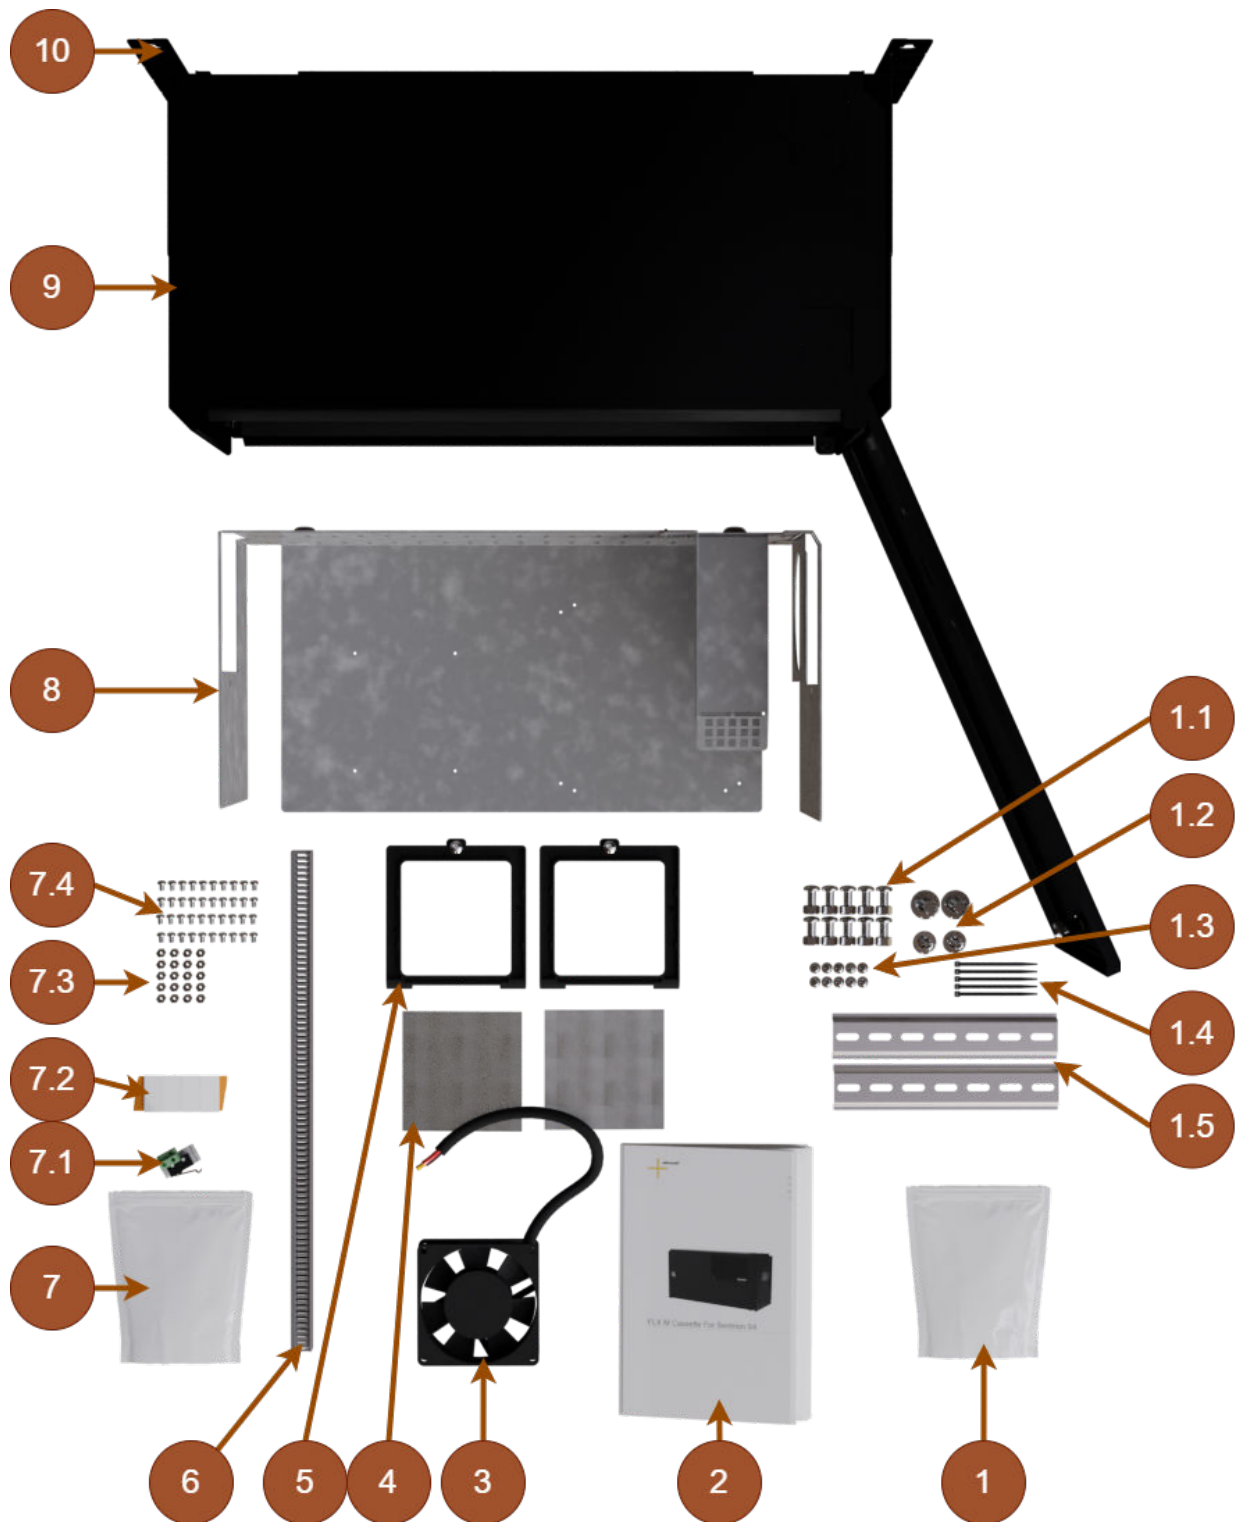


Ei	Selitys
1	Pussi.
1.1	10 kpl ruuvia, M5x6 ja lukkomutteri, M5.
1.2	Kaksi ruuvia, M5x16 ja kaksi ruuvia, M5x6.
1.3	Kymmenen ruuvia, 2,9 mm.
1.4	Viisi nippusidettä, 9 mm.
1.5	Kaksi DIN-kiskoa, 190 mm.

Ei	Selitys
2	Käyttöohje ruotsiksi.
3	Tuuletin, 24 V.
4	Ilmanvaihtoritiä.
5	Pidin tuuletusritleille.
6	Kaapelikanava, 400 mm.
7	Pussi.
7.1	Suojakytin, 12 V tai 24 V.
7.2	Neljä kiinnitystyynyä.
7.3	20 välikappaletta, M3, 10 mm.
7.4	40 kpl TT-ruuvia M3x6.
8	Levyn sisäosa.
9	FLX M peltilaatikko.
10	Kiinnike seinälle tai 19" telineeseen.


YLEISKUVAUS KOKOONPANOISTA

Kokoonpano 1

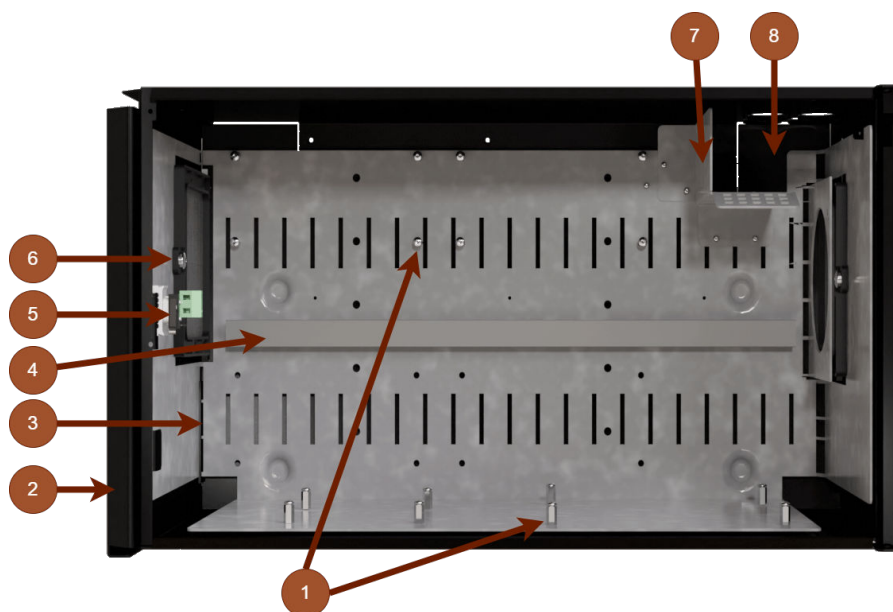

Kuva siitä, kuinka komponentit voidaan koota.

Kokoonpano 2

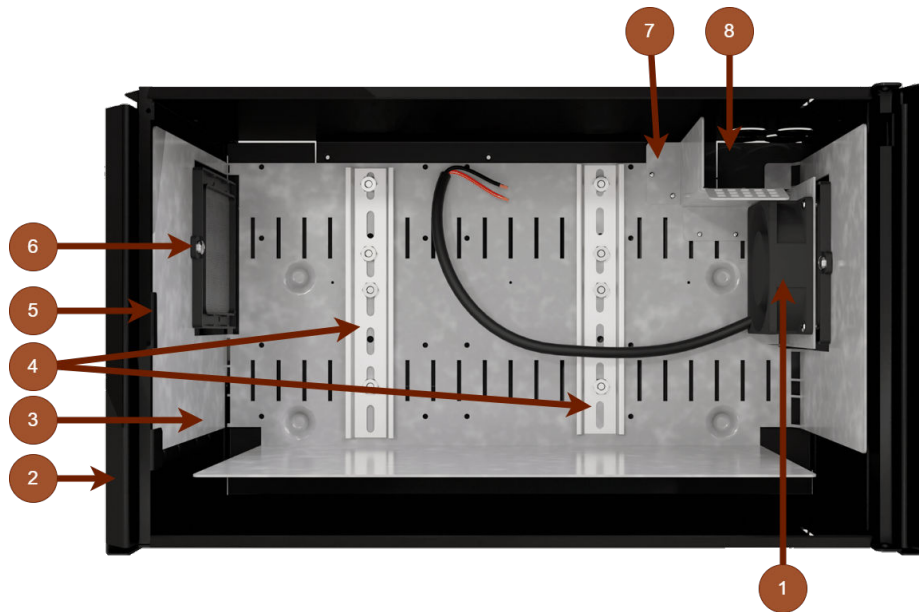


Kuva siitä, kuinka komponentit voidaan koota.

Ei	Selitys	Selitys	Selitys
	Molemmat kokoonpanot	kokoonpano 1	kokoonpano 2
1	-	Etäisyydet.	Tuuletin.
2	Kotelo.		
3	Kasettilevy.		
4	-	Kaapelikanava.	DIN-kiskot.
5	Peukalointikontakti, paikka.		
6	Ilmanvaihtoritilä.		
7	Peltikaapelikanava.		
8	Kaapelin sisääntulot.		


ASENNA MUKANA TOIMITETUT KOMPONENTIT

Kiinnityskokoonpano 1

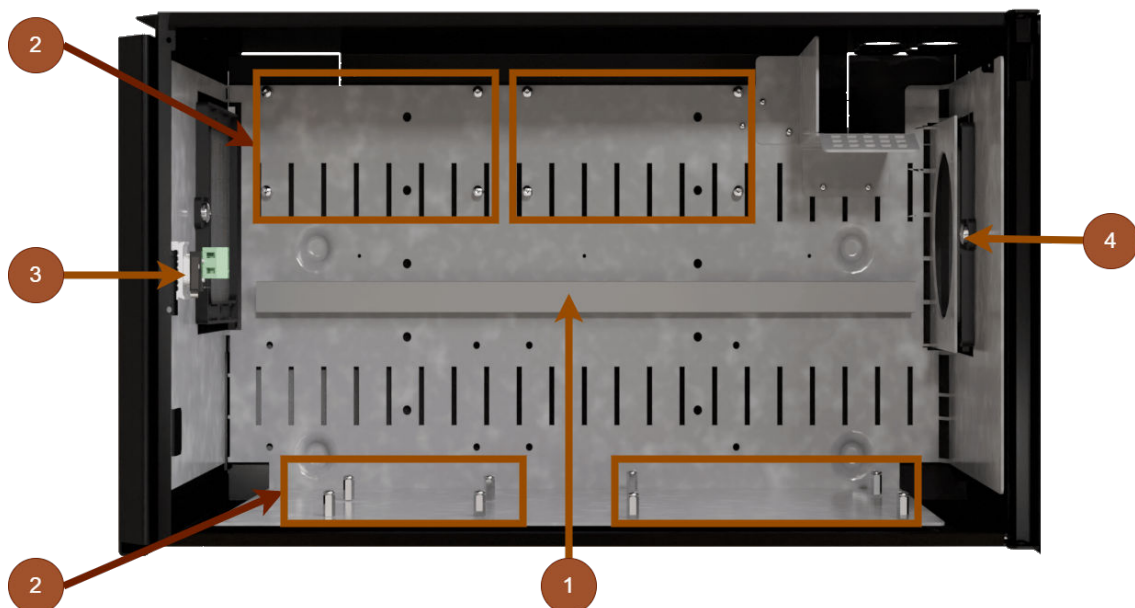

Ei	Selitys
1	Kaapelikanava ruuvataan metallilevyyn.
2	Asenna välilevyt ja ruuvaa levyille. Etäisyydet ruuvataan molemmilta puolilta. Käytä kahta ruuvia per välikappale.
3	Peukalointikosketin painetaan kotelossa olevaan levykielekkeeseen.
4	Tuuletusrilät asetetaan pidikkeisiin ja ruuvataan metallilevyyn.

Kiinnityskokoonpano 2

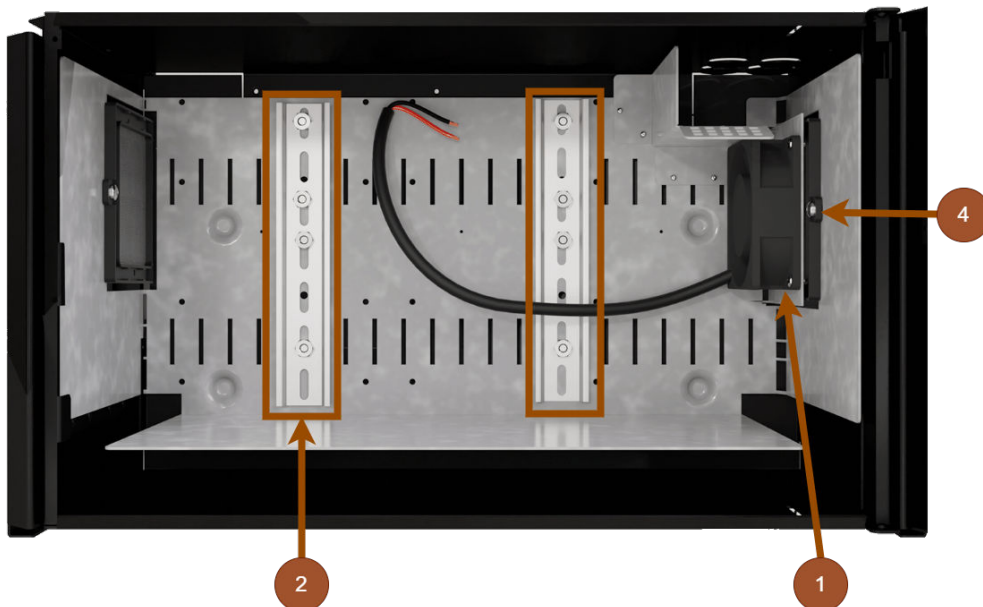

Ei	Selitys
1	Tuuletin ruuvataan neljällä metallilevyruuvilla.
2	Asenna DIN-kiskot neljällä ruuvilla ja mutterilla jokaiseen DIN-kiskoon.
3	-
4	Tuuletusrilät asetetaan pidikkeisiin ja ruuvataan metallilevyyn.

KOTELO

Konsoli

Mukana toimitetut kiinnikkeet voidaan kiinnittää kahdella tavalla: Seinälle asennettaessa kannakkeiden tulee istua taaksepäin, seinää vasten. Kun asennat 19 tuuman telineeseen, konsolin on oltava yksikön edessä.

Konsoli

[sv] Bokstav	Selitys
A	Konsoli työnnetään sisään alhaalta ylöspäin.
B	Klipsi napsahtaa sisään, kun kiinnike on kunnolla paikallaan.


Asennus

Käytä sopivia ruuveja seinäkiinnitystä varten, ruuvit eivät sisälly toimitukseen.

TUOTESELOSTE - TEKNISET TIEDOT

Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä

TUOTEKUVA

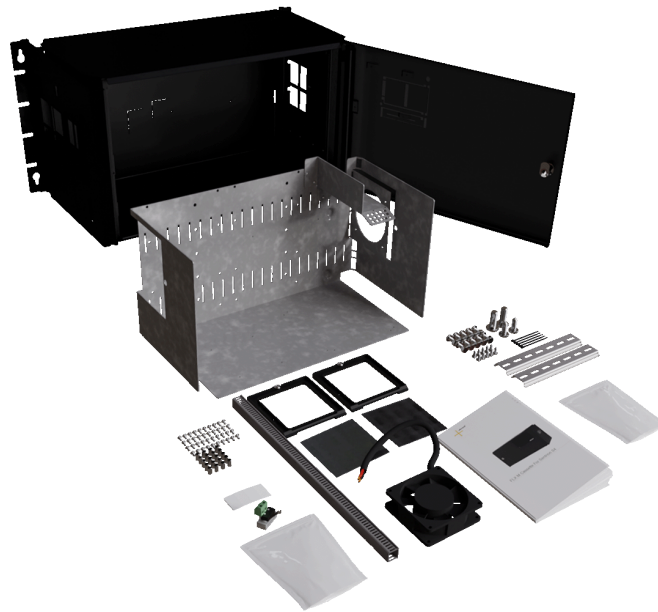

NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelin numero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

NIMI

Tarvikelaatikko Sentrion S4:lle

KÄYTTÖALUE

Sentrion S4:n lisävarusteiden asentaminen omaan koteloonsa.

TEKNINEN KUVAUS

Peltilaatikko sisäkkeellä lisävarusteiden kiinnittämiseen DIN-kiskoon tai -kiskoon.

KOTELO, TOTEUTUS

Peltikaappi seinäsennukseen tai 19" rakkikaappiin (5 HE). Pulverimaalattu musta. Neljä kaapeliläpivientiä päällä ja ulostuloreiät takana. Nippusitepidike kotelossa.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
224 x 437 x 212 mm	260 x 480 x 250 mm

^a Tuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
5	Kyllä	IP32

PAINO

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
FLX M Cassette for Sentrion S4	7,35 kg	8,25 kg

ASENNUSVAATIMUKSET

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C. Suositeltu ympäristön lämpötila on +15°C - +25°C (optimaalisen akun käyttöä saavuttamiseksi).

MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



HUOMAA

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.



RAJOITUKSET

Koska yksikön osia ei ole koottu, on asentajan vastuulla, että nämä ja komponentit kootaan turvallisesti ja oikein. Jos tuotteeseen vedetään 230 V, komponentit, levy ja ovi on maadoitettava.

TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

LINKKI UUSIMPIIN TIETOIHIN

Tuotteita päivitetään jatkuvasti, löydät aina uusimmat tiedot verkkosivuiltamme.

[Tillbehör & tillval](#)

TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-07-14

OSOITE JA YHTEYSTIEDOT